

Lähtettäjä: [REDACTED]

Lähetetty: maanantai 12. joulukuuta 2022 12.33

Vastaanottaja: Salwa Hanna <Salwa.Hanna@pargas.fi>

Aihe: As Oy Hessundin Kuusikko vastine osakkaiden [REDACTED] oikaisuvaatimukselle

Hei Salwa,

lähetän As Oy Hessundin Kuusikko (jäljempänä Yhtiö) hallituksen puheenjohtajana Yhtiön kommentit osakkaiden [REDACTED] oikaisuvaatimukseen.

1. Yhtiö on yhtiökokouksessaan 6.6.2022 yksimielisesti päättänyt uuden roskiskatoksen sijainnista yhtiön kenttäalueelle.
2. 29.6.2022 Yhtiön hallitus on pitänyt kokouksen kyseisellä kenttäalueella (mukana myös [REDACTED]) ja hallitus on paikan päällä, maastossa, sopinut roskiskatoksen tarkasta paikasta. Kyseiseen paikkaan haettiin myös toimenpidelupa.
3. Yhtiön hallituksen kokouksessa 13.10.2022 todettiin edellä mainitut asiat uudelleen.
4. 13.10.2022 hallituksen kokouksessa keskusteltiin siitä, että ilman toimenpidelupaa roskiskatosta ei saa kenttäalueelle laittaa. Hallitus on päättänyt toimenpideluvasta 19.9.2022
5. On selvää, että lakeja noudattava as oy hankkii lain edellyttämät luvat, ennen kun mitään toimenpiteitä tehdään.
6. Oikaisuvaatimuksen liite 3, Yhtiön hallinta-alueen kartta EI OLE Yhtiön virallinen kartta. Se kuvaa ainoastaan osakkaiden [REDACTED] henkilökohtaisen näkemyksen ja on todellisuudessa TÖRKEÄ YRITYS JOHTAA VIRANOMAISET HARHAAN.

Liitteenä on karttatulkintoja päällekkäistekniikkaa käyttäen.

Kartan 1 ja 2 ero on havaittavissa vain A:n ja B:n välisessä osuudessa.

Ilmakuvaan verraten rakennusten sijainnit poikkeavat hieman keskenään

Mittasuhteiden mukaan A:n autotallin taakse jää pienempi hallinta-alue kuin mitä näissä kartoissa on esitetty autotallin A:n runkosyvyydeksi. Edellä mainittujen hallinta-aluekarttojen julkaisun jälkeen tallirakennuksen runkosyvyyttä on kasvatettu, mutta se ei ole muuttanut hallinta-alueen alkuperäistä sijaintia autotallirakennuksen pituussuunnassa.

[REDACTED] esittämää hallinta-alueen rajausta ei ole koskaan päätetty tai muutoin sovittu ulottuvan hänen esittämässä laajuudessa etämmälle ko. autotallirakennuksesta.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että toimenpideluvan mukaisen roskiskatoksen sijoittuminen luvan mukaiseen paikkaan, edellä olevien aineiston perusteella sijoittuu kiistatta yhtiön hallinta-alueelle ei A:n

Toimenpidelupa 2022-920 on tehty yhtiön päättävien elinten tahdon ja voimassa olevien lakien mukaisesti.

Yhtiö jää odottamaan toimenpidelupaprosessin etenemistä.

Ystävällisin terveisin,

A solid black rectangular redaction box covering the signature of the speaker.

As Oy Hessundin Kuusikko hallituksen puheenjohtaja

Tästä kaistat 9,02 pölkölehti

Kartta 1 (PRH)


1:10000

Vuokratuotantokorkeus
Pääasennuksen korkeus
pölkölehti 8-10-75




Suhteellinen
Pölkölehti
Pölkölehti
Pölkölehti
Pölkölehti

PALIKK. NR. 27
AS. OY. HISSI
HINJA
PAARA
MAKSETTU
AS. OY. HISSI
KYHÄNÄS 6
MUUTOS PA
SIJOITUS 3

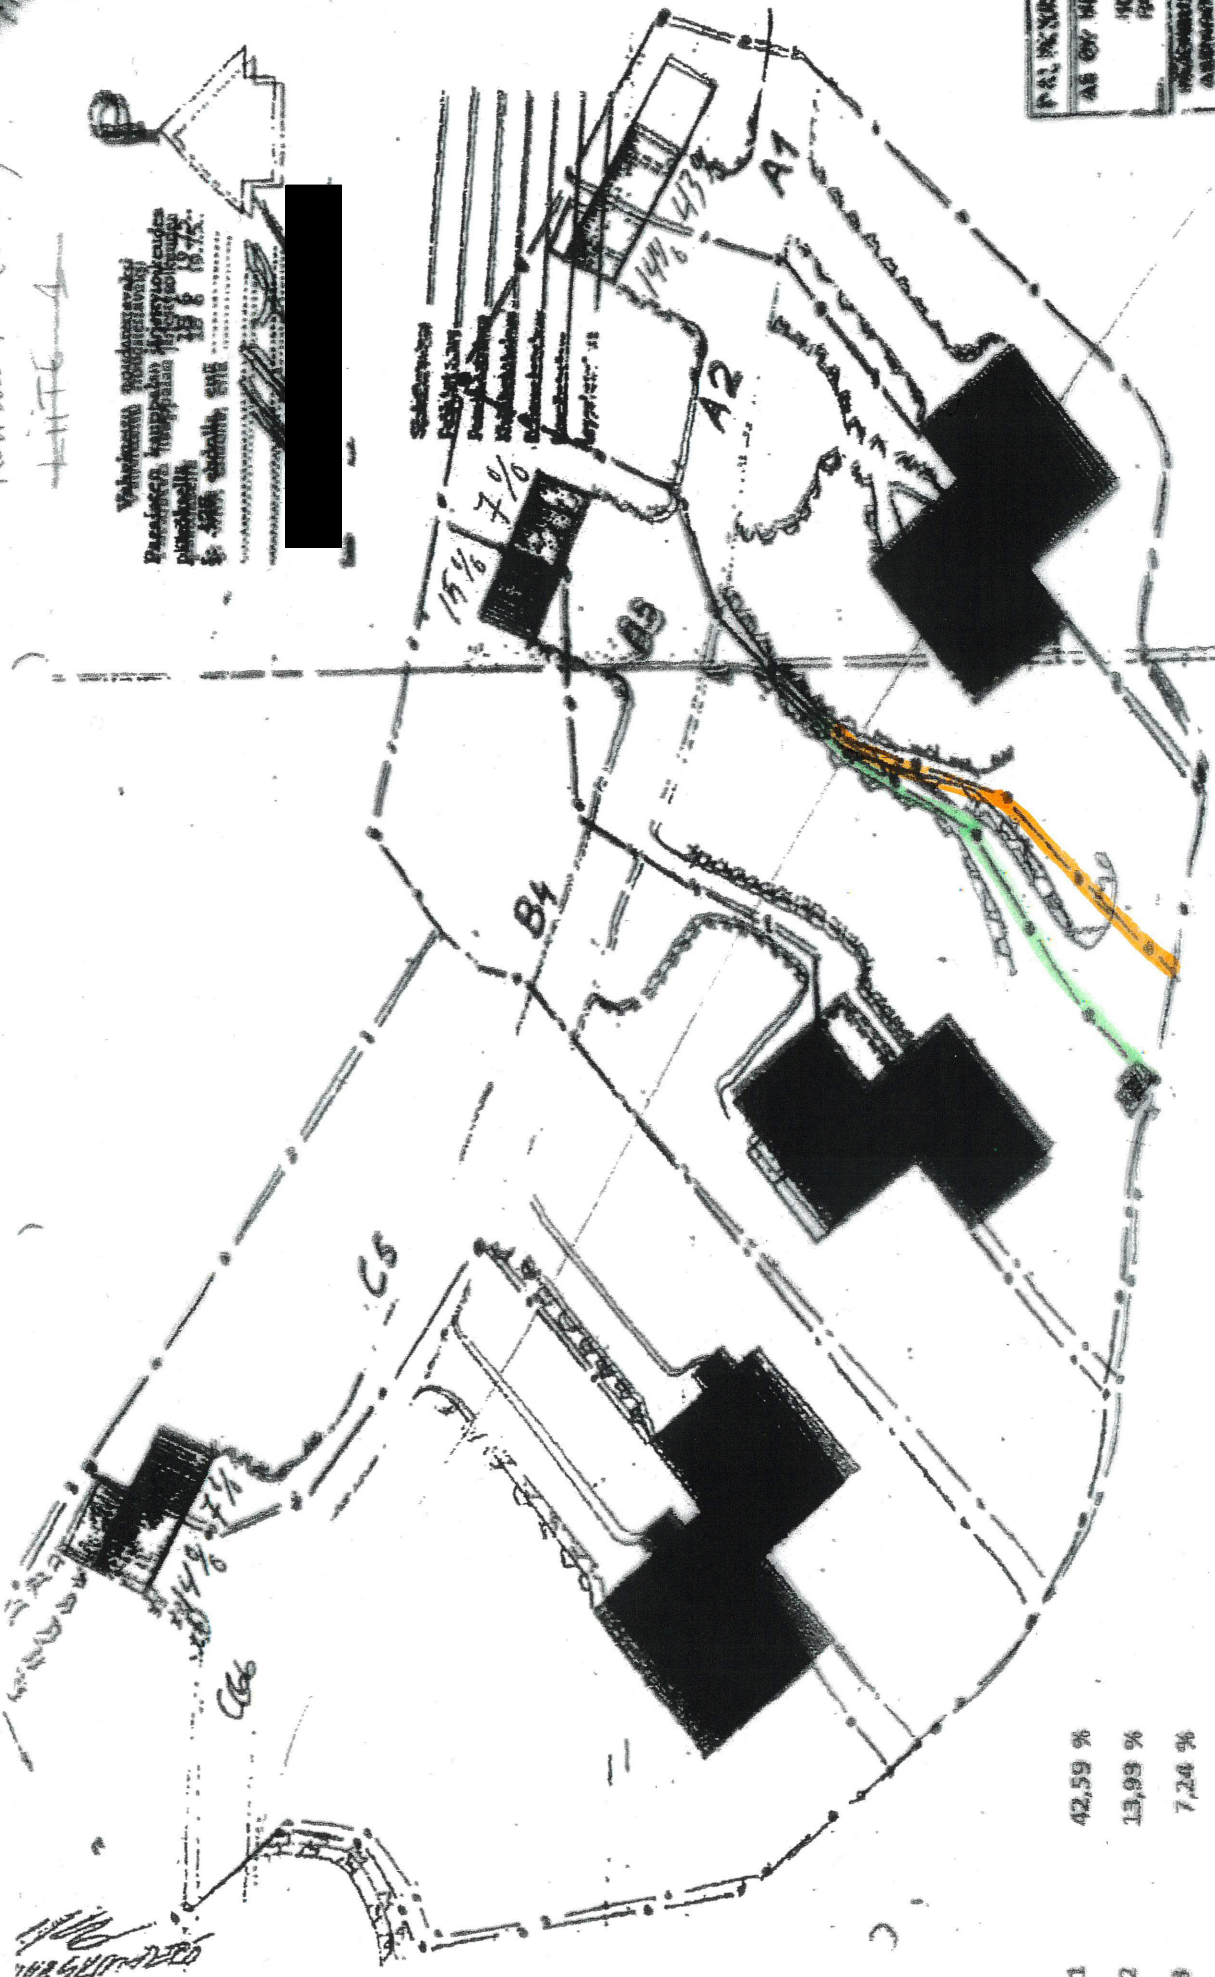

1	42,59 %
2	13,93 %
3	7,24 %
4	15,38 %
5	-7,24 %
6	13,62 %

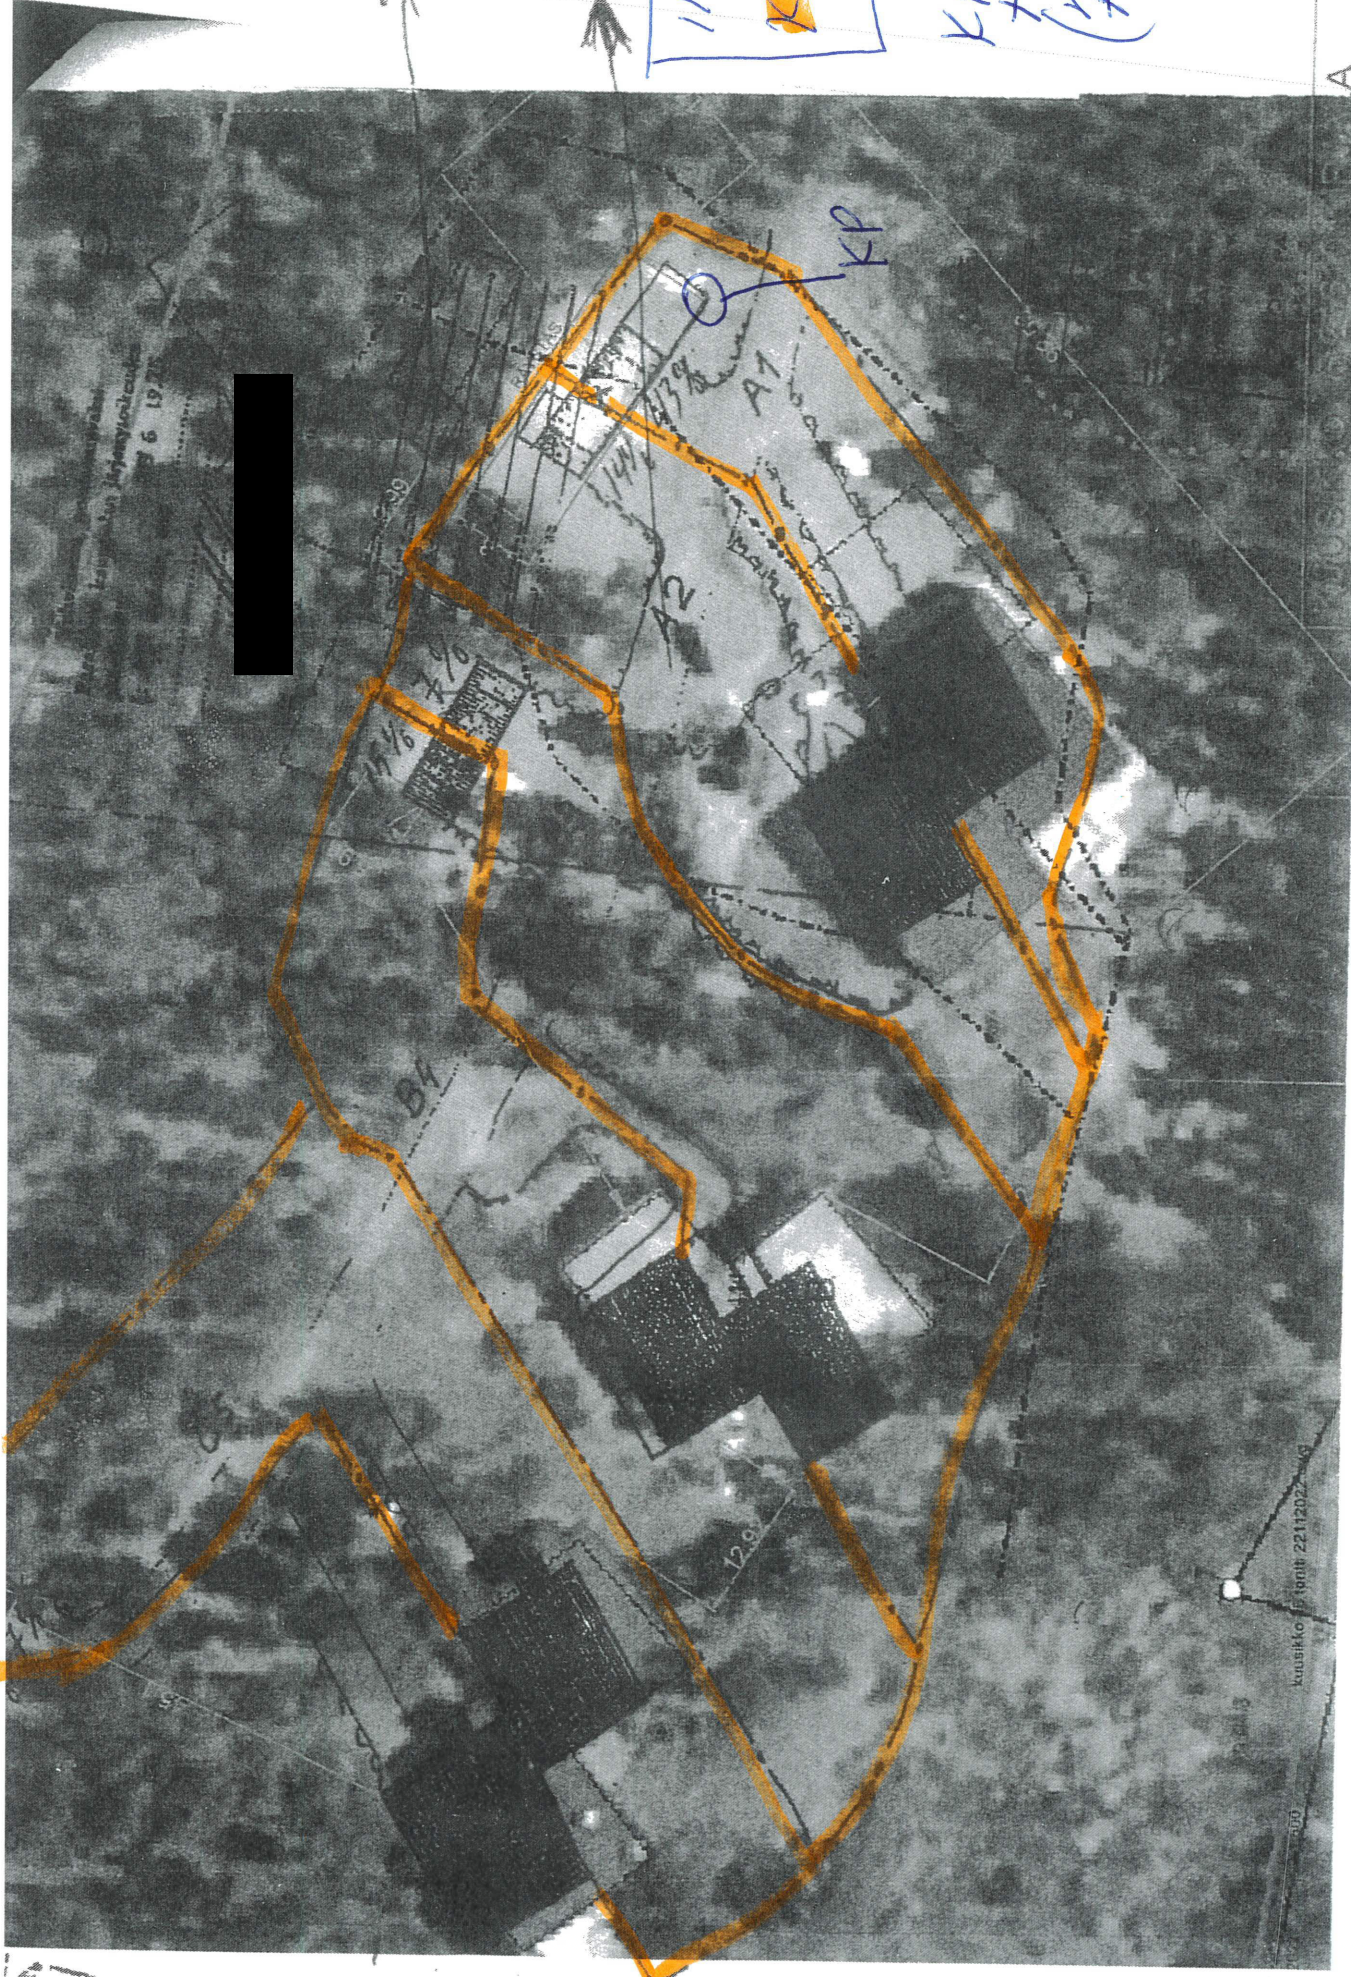

Toimenpide

A 2 hallinta-
mittattuna ka

11mokuu
10
Kartta 7

KP = kokous-
tupa
(nopea
toimittaminen)

A

Rakennusten sijaintimittaus

Mittauspiirustus

Kuusikko 19/10/17 22112022-05


12021

Toimenpidelup

A 2 hallinta-
alu
mitattuna kartta

Uusikunta
10
Kaarto 2

KP = Kohde-
tospisto
(vain tarkkuus
della)

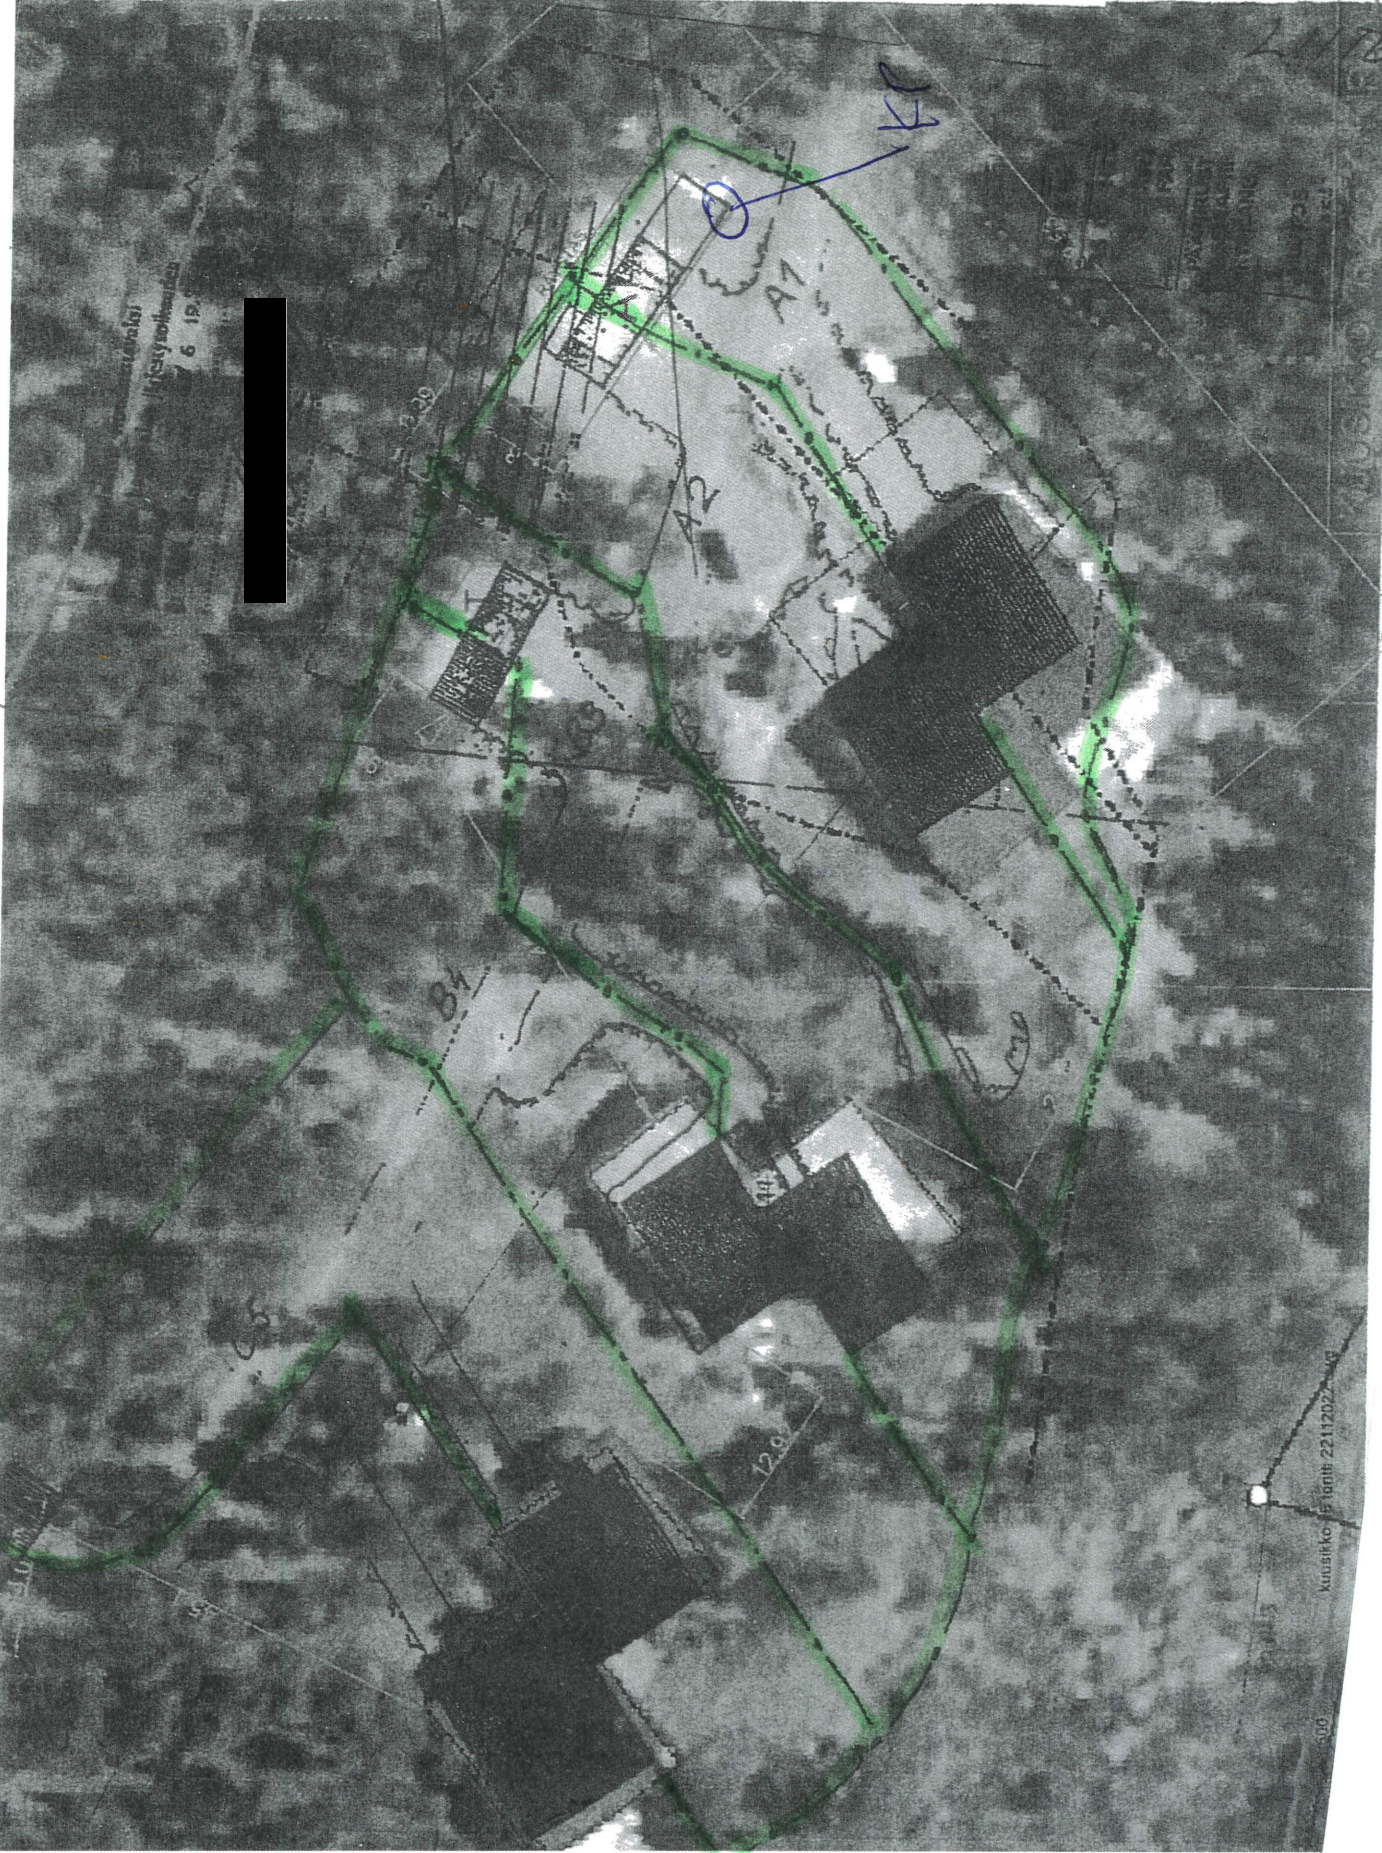

Kuusikko Pöytä 22112021-100

Rakennusten sijaintinäkitys

Mittausniirittio