

RÄDDNINGSPLAN

Brava Lärcenter
Skolgatan 14
21600 Pargas

Ursprungligen upprättad 9.10.2023 av
Fma BRANNLAGEN / Svante Lehtonen
050 336 8909, svante.lehtonen@parnet.fi

Uppdaterad 8.2.2025 av
Lektor Riina Varjovuori
Säkerhetsansvarig för Brava 2024–2025

1 INLEDNING

Direkt citat av 15 § i räddningslagen, daterad 29.4.2011: Räddningsplanen ska innehålla en redogörelse för

- 1) slutsatserna av bedömningen av faror och risker,
- 2) säkerhetsarrangemangen i byggnaden och de utrymmen som används i verksamheten,
- 3) olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer till boende och andra personer,
- 4) eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap.

2 PLANENS SYFTE OCH DISTRIBUTION

I räddningsplanen redogörs för anordningarna och utrustningen för brand- och personsäkerhet samt de strukturella säkerhetsarrangemangen i Brava Lärcenter. I planen beskrivs också hur man ska agera vid olika slags olyckor.

Planen är tillgänglig i elektroniskt format för hela personalen på skolans intranät. I pappersformat kan planen läsas i Bravas kansli. Planen ingår i säkerhetsintroduktionen.

3 SÄKERHETSANSVARIGA

Säkerhetschefen (rektorerna): Övergripande ansvar och ledning av säkerhetsarbetet.

IT-vaktmästaren: Ställföreträdande säkerhetschef. Utveckling av säkerheten i lärcentret.

De säkerhetsansvariga (utsedda lärare från respektive skola): Deltar i utvecklingen av säkerheten i samarbete med säkerhetschefen och IT-vaktmästaren. Håller räddningsplanen uppdaterad. De säkerhetsansvariga ansvarar för underhåll av utrustningen och förnödenheterna för förstahjälpen och för komplettering av materialet samt för utveckling av beredskapen för första hjälpen tillsammans med personalen. De säkerhetsansvariga organiserar regelbundet tester för att kontrollera att ljudåtergivningssystemet fungerar.

Vaktmästaren: Övergripande ansvar för provning och underhåll av säkerhetsutrustningen och -anordningarna, som till exempel skyddsrummen och utrymningsskyltarna.

Fastighetsskötaren: Månatlig provning av brandlarmanläggningen.

Skyddspersonal (i undantagsförhållanden): Skyddspersonal utses vid behov. Skyddspersonalen består av en skyddschef och skyddsrumsskötare som är förtrodda med användningen av skyddsrummen (fastighetsskötaren).

4 SAMARBETE MED RÄDDNINGSMYNDIGHETER

Brandsyn förrättas en gång vart femte år. För räddningsverksamheten ansvarar Egentliga Finlands räddningsverk. De närmaste räddningsenheternas insatstider, dvs. tiden från larm till dess att räddningsverksamheten inleds, är följande:

Pargas brandstation (ordinarie)	ca 3 minuter
Pargas FBK	ca 15 minuter
S:t Karins brandstation (ordinarie)	ca 15 minuter
Lielax FBK	ca 20 minuter
Ambulans	ca 3 minuter

Insatstiderna för eventuella övriga enheter är betydligt längre.

5 ANTAL PERSONER SOM BEHÖVER RÄDDAS

Användning dagtid:

Elever ca 750

Personal ca 120

Sammanlagt högst ca 870 personer

Användning kvällstid:

Kursverksamhet högst 100 personer

6 RISKBEDÖMNING

Det står mer om riskbedömning i krisplanen.

Brand: Sannolika orsaker till en brand är till exempel elektrisk brand i el- eller ventilationsrum, brand i undervisningsutrymmet för teknisk slöjd, centralköket, undervisningsköket eller laboratoriet, en kontorsmaskin som fattar eld i de administrativa utrymmena eller en brand som antänds avsiktligt av en elev/studerande.

Olycksfall: Personolycka som att snubbla eller falla omkull. Detta kan orsakas av ett olycksfall i laboratoriet, utrymmena för teknisk slöjd, centralköket eller undervisningsköket, i städningsarbete, halkning på gårdsplanen eller parkeringen etc.

Sjukdomsanfall: En anställd, elev/studerande eller besökare kan få ett plötsligt sjukdomsanfall.

Hot eller hotfullt beteende: Av en elev, utomstående person eller grupp.

Vandalism: Gärningspersonen kan vara en elev eller en utomstående person/grupp.

Kemisk olycka: Utsläpp av farligt ämne till följd av en trafikolycka i närheten av skolan. En olycka med kemikalier kan inträffa i skolans laboratorium eller salen för teknisk slöjd.

Trafikolycka: Trafiken kan orsaka en olycka på gårdsplanen eller i närheten av skolan.

Verksamhet under kvällstid: Deltagarna i verksamheten under kvällstid, som till exempel kurser, kan ha bristande lokalkännedom.

Extern olycka: Till exempel kraftig rökbildning från en storbrand i närheten eller utsläpp av farligt ämne.

Katastrof: Till exempel en omfattande strålningsolycka.

7 STRUKTURELL SÄKERHET

7.1 RÄDDNINGSVÄGAR

En räddningsväg säkerställer att räddnings- och släckningsfordon kan komma tillräckligt nära byggnaden. Räddningsvägarna ska alltid hållas fria och till exempel får inte andra fordon parkeras eller material lämnas för förvaring på dem.



Räddningsvägarna är markerade med trafikmärken.

7.2 BRANDTEKNISK SEKTIONERING


Byggnaden är indelad i brandceller i syfte att begränsa spridning av rök och brand och säkerställa utrymning. Trapphusen, de tekniska rummen, undervisningsutrymmena för teknisk slöjd och tredje våningen är utformade som egna brandceller. Första och andra våningen utgör delvis samma brandcell. Sektioneringen har gjorts med brandsäkra konstruktioner. Man tar sig från en brandcell till en annan via en branddörr.



Exempel: Typskylt



Branddörr

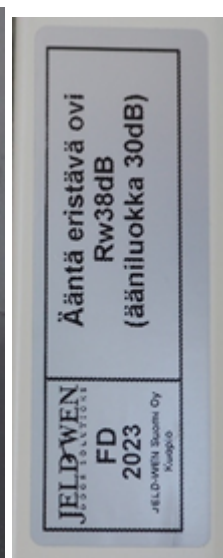

Ljudisolerande dörr

7.3 BRANDDÖRRAR

Branddörrarna går fast av sig själv och självreglande. En branddörr är alltid försedd med en typskylt som gör att man kan identifiera dörren som branddörr. Flera av mellandörrarna är

ljudisolerande dörrar med nästintill samma egenskaper som branddörrar. I praktiken bromsar även dessa dörrar brandspridningen effektivt. **Branddörrarna hålls alltid stängda.**

Skjutbranddörrar med automatisk stängning

Både skjutdörren mellan Axxells byggnad och B-trapphuset och skjutdörren till matsalen står normalt öppna, men stängs automatiskt vid brandlarm.



Skjutbranddörr med automatisk stängning i B-trapphuset

De automatiska dörrarna kan också öppnas och stängas med tryckknappar. **Obs! Vid larm får dörren inte öppnas.**

7.4 RÖKVENTILATION

Byggnaden är utrustad med rökventilationssystem i syfte att bistå brandkåren i den operativa verksamheten och efterventilationen. Systemet styrs från utlösarcentralen för rökventilation (vid B-ingången). Röken ventileras ut via rökluckor och fönster. **Endast räddningsverket startar rökventilationen.**



Utlösarcentral för rökventilation vid B-ingången

7.5 MARKERING AV UTRYMNINGVÄGAR

UTRYMNINGSSKYLTLAR OCH NÖDBELYSNING

Utrymningsvägarna är markerade med utrymningsskyltar. Vid strömavbrott lyser skyltarna i minst en timme.



Utrymningsskylt

Utrymningsvägarna är försedda med nödbelysning i syfte att säkerställa säker användning. Nödbelysningen är normalt inte på, utan tänds först vid strömavbrott.



Nödarmaturerna är försedda med text.

UTRYMNINGSPLANER

De utrymmen där man inte direkt kan se var utrymningsvägarna finns eller där det kan vara svårt att uppfatta var man befinner sig är försedda med en utrymningsplan. Planen visar närmaste utrymningsvägar och närmaste utrustning för första släckningsinsats. **Sätt dig in i planerna på egen hand vid sidan av ditt arbete.** Utrymningsplanen är placerad på insidan av klassrumsdörren.



Utrymningsplan

7.6 SAMLINGSPLATS

Samlingsplatserna finns på lärcentrets nya gårdsplan. Samlingsplatserna är markerade med skyltar.

- Paraistenseudun koulu: Nya basketplanen
- Paraisten lukio: Vid pingisborden
- Pargas svenska gymnasium: Amfiteaterns framsida
- Sarlinska skolan: Vid muren mot Skolgatan



Alla samlingsplatser är markerade med skyltar.

Om det råder dåliga väderförhållanden ute, kan eleverna efter en eventuell nödutrymning ta sig in till PIUG 1 och PIUG 2 under ledning av lärarna efter att räddningsledaren har gett lov till det.

7.7 AUTOMATISK BRANDLARMANLÄGGNING

Byggnaden är utrustad med automatisk brandlarmanläggning. När anläggningen aktiveras (t.ex. rökbildning) eller en tryckknapp trycks in, går larmet automatiskt vidare till Egentliga Finlands nödcentral. Samtidigt startar automatiska högtalarmeddelanden och byggnadens larmsirener. Brandlarmanläggningen fungerar även under strömavbrott. Manöverpanelen för brandkåren är placerad vid B-ingången. En annan manöverpanel är placerad i kansli A 216. På denna display kan man se vilken detektor som larmar och i vilket utrymme. Branddetektorer finns också i slutna utrymmen, som till exempel i utrymmet mellan undertaket och övre bjälklaget. Ett ledljus tänds, om en detektor i ett slutet utrymme har aktiverats. Ljudåtergivningssystemet testas ett par gånger per termin.

Klargör för dig själv var tryckknapparna finns.

Obs! Endast räddningsverket får tysta larmet!

Ljudåtergivningen fungerar automatiskt. Om endast en branddetektor aktiveras, följer ett varningsmeddelande. Personalen går och kontrollerar utrymmet för att se om det finns risk för brand. Varningsmeddelandet kan kvitteras av rektorerna, IT-vaktmästaren och

fastighetsskötaren. Om två branddetektorer aktiveras samtidigt, följer ett utrymningsmeddelande. Om en tryckknapp trycks in, följer också ett utrymningsmeddelande.



Branddetektor



Manöverpanel



Tryckknapp



Branddetektor i mellantaket



Larmsiren med ljus



Manöverpanel i kansliet

7.8 FRÅNKOPPLING AV RÖKDETEKTORER VID SCENEN, LÄKTARTRAPPAN OCH ENTRÉHALLEN

Rökdetektorerna i utrymmena kan frångöras från manöverpanelen vid scenen. Efter den valda tiden slås detektorerna på automatiskt. Tryckknappen med ett plustecken ökar tiden med 30 minuter, medan tryckknappen med ett minustecken minskar tiden med 10 minuter.



Placerad vänster om scenen



Tryckknappar för val av tid

7.9 RESERVKRAFT

Lärcentret är utrustat med en dieseldriven generator. Generatoren, som är placerad i den tekniska uthusbyggnaden mot Aktia-planen, startar inte automatiskt vid strömavbrott. Den startas av fastighetsskötaren eller en jourhavande fastighetsskötare, om situationen kräver det. Reservkraftgeneratorns strömgenereringskapacitet räcker till samtliga funktioner i byggnaden.

7.10 CENTRAALKÖK

I centralköket finns en huvudbrytare för värmeapparater som bryter strömmen från samtliga värmeapparater.



Huvudbrytare i centralköket

7.11 UTRYMMEN FÖR TEKNISK SLÖJD (MASKINSÄKERHET)

Det finns nödstoppsknappar både för alla maskiner tillsammans och separat för varje maskin. Som stöd för introduktion är maskinerna försedda med säkerhets- och bruksanvisningar.



Nödbrytare och säkerhetsanvisningar för teknisk slöjd

7.12 UNDERVISNINGSPUTRYMMEN FÖR KEMI OCH FYSIK

Undervisningsutrymmena är utrustade med nöd- och ögonduschar. Strömtillförseln till uttagen kan stängas av centraliserat med en nödbrytare. Farliga ämnen förvaras i förvaringsskåp tillverkade för ändamålet. Innehållet i skåpet (ämnen och mängder) anges på skåpdörren. Invid skåpet förvaras även säkerhetsdatablad för respektive ämne. De säkerhetsansvariga testar nödduscharna före längre ledigheter.



Nöddusch, ögondusch, nödbrytare och varselmärkningar på dörrar till kemikalieskåp

7.13 UNDERVISNINGSKÖK (KLASSRUM FÖR HUSLIG EKONOMI)

Undervisningsköken är utrustade med en huvudbrytare för värmeapparater och en nödbrytare för frånluft (huvar).



Huva – nödstopp och huvudbrytare

7.14 TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD TOALET

De tillgänglighetsanpassade toaletterna (5 st.) är utrustade med larmfunktion. Larmet får ett larmljus att tändas ovanför toalettdörren och på larmpanelen i kansli A 216.



Larmljus ovanför en toalettdörr och larmpanel i kansliet

7.15 SKYDDSRUM

Byggnaden har två skyddsrum: klassrummet för musik (A124) och förrådet för teknisk slöjd. Skyddsrummen ska kunna göras redo för användning inom 72 timmar. Anvisningar för hur skyddsrummen görs redo för användning och anvisningar för användningen av skyddsrummen förvaras invid skyddsrummens ventilationsanläggning.

8 SÄKERHETSUTRUSTNING

8.1 FÖRSTA SLÄCKNINGSSINSATS

I byggnaden finns släckningsstationer med både snabbbrandpost och handbrandsläckare. Dessutom finns det enskilda handbrandsläckare utplacerade runt om i byggnaden. Exempel nedan:



Snabbbrandpost



Handbrandsläckare (pulver)



Handbrandsläckare (skum)



Köket (fettbrandsläckare)

Handbrandsläckarna i släckningsstationerna har skum som släckmedel. De enskilda brandsläckarna har skum eller pulver som släckmedel. Vid val av släckmedlet har man beaktat lämpligheten för respektive utrymme, till exempel skum i klassrummen, pulver i utrymmena för teknisk slöjd och skum i centralköket.

Utrustningen för första släckningsinsats på de olika våningarna:

- 1:a våningen: 5 släckningsstationer, 8 handbrandsläckare och 1 snabbbrandpost
- 2:a våningen: 4 släckningsstationer och 5 handbrandsläckare
- 3:e våningen: 1 släckningsstation och 2 handbrandsläckare


I syfte att kväva små begynnande bränder finns det också brandfilter i byggnaden. Dessa är utplacerade i centralköket, utrymmena för teknisk slöjd, undervisningsutrymmena för fysik och kemi och mindre kokutrymmen (t.ex. Kaffela).

8.2 FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen-skåp och plåsterstationer:

Första hjälpen-material finns i verkstadsutrymmena för teknisk slöjd, centralköket, kansliet, laboratorierna och klassrummen för huslig ekonomi.

Nöd- och ögonduscharna finns i klassrummen avsedda för undervisning i fysik och kemi, dvs. A239, A241, A244, A245, A246 och A248, samt i verkstaden för heta arbeten i teknisk slöjd.

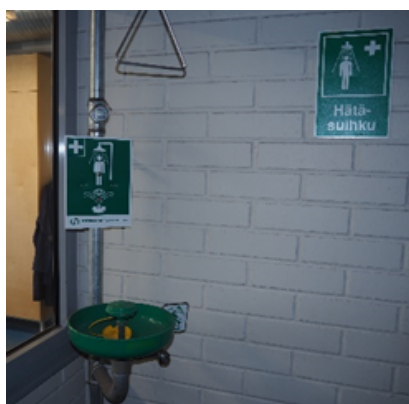

Nödduschar och ögonduschar

Ögonsköljflaskor finns utplacerade i olika klassrum.

8.3 UTRYMNING AV SVÅRT RÖRELSEHINDRADE

Räddningsstolar

Räddningsstolarna är placerade i undervisningsutrymme A239 i LUNA-området och i hälsovårdens väntrum (212).




Klassrum A239



Hälsovårdens väntrum 21

Bruksanvisningen för stolen är tryckt på förvaringsöverdraget. Här gäller samma princip som med utrymningsplanerna, dvs. att man ska sätta sig in i hur stolen används innan behov av snabb utrymning uppkommer.

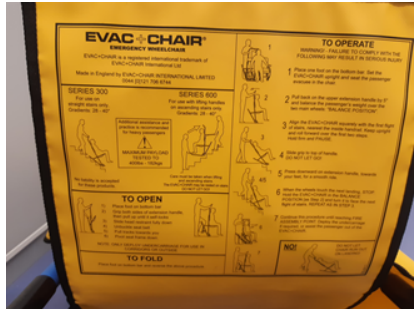

Bruksanvisning



Stol redo för användning

9 AGERANDE VID OLYCKA

9.1 NÖDMEDDELANDE

Den vuxen som först ser situationen ringer ett nödsamtal till numret 112. Ring nödsamtal genast, om du vet att någons liv, hälsa eller egendom eller miljön är i fara och det behövs polis, räddning eller socialjour på plats.


När man ringer nödnumret ska man

- identifiera sig
- svara på de frågor som nödcentraloperatören ställer en
- berätta vad som har hänt
- ange skolans adress: Skolgatan 14, 21600 Pargas
- avsluta samtalet först när man får lov.

Ladda ner appen 112 Suomi på din telefon så att lokaliseringssuppgifterna förmedlas automatiskt till nödcentralen. Du får appen från Google Play-butiken eller App Store.



Appen 112 Suomi



9.2 AGERANDE VID BRAND

Om du upptäcker lågor eller rök eller hör ett larm från brandlarmanläggningen, gör så här:

1. Tillkalla annan personal i närheten som hjälp.
2. Försök släcka branden med utrustning för första släckningsinsats, om det är möjligt.
3. Om inte den första släckningsinsatsen ger resultat och branden sprider sig, påbörja nödutrymning av byggnaden.
4. Ring nödnumret (112) från en säker plats.

9.3 FÖRSTA SLÄCKNINGSINSATS MED HANDBRANDSLÄCKARE

Att släcka med skumsläckare eller pulversläckare

Skumsläckaren lämpar sig bäst för släckning av fibrösa material eller brännbara vätskor.
Pulversläckaren lämpar sig för alla slags bränder.



1. Ta ner brandsläckaren från vägghållaren.
2. Dra ur säkringssprinten.
3. Rikta munstycket mot brandhärden.
4. Tryck ner avtryckaren.



Släckningstaktik

- Inled släckningen från ett säkert avstånd på några meter.
- Håll släckaren i upprätt läge; om släckaren är i lutande läge blir en del av släckmedlet kvar i behållaren.
- Släck med svepande rörelser för att få släckmedlet att spridas över och trängas igenom hela brandhärden.
- Om det inte längre syns lågor, avbryt släckningen så sparar du släckmedel. Var beredd på att fortsätta släcka.
- Den som kommer först till platsen inleder släckningen, den följande hämtar en till brandsläckare.

Fettbrandsläckaren (skum) i centralköket

Vid släckning töms brandsläckarens innehåll helt på brandhärden. Specialskummet bildar en tjock hinna över härden.

9.4 FÖRSTA SLÄCKNINGSSINSATS MED SNABBRANDPOST


Snabbrandposter finns placerade på lärcentrets väggar och de kan öppnas genom att dra i handtaget. Plastskyddet på handtaget får slås sönder.



1. Öppna dörren till skåpet.



2. Öppna vatten-avstängningsventilen.

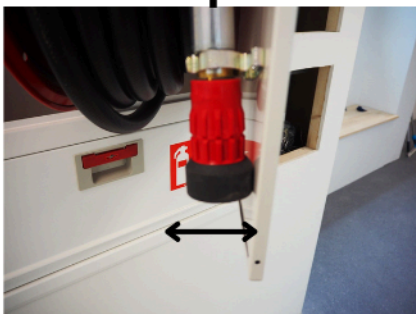

3. Vrid på munstycket för att reglera mängden vatten.

9.5 FÖRSTA SLÄCKNINGSSINSATS MED BRANDFILT

- Dra ut brandfilten ur överdraget med hjälp av remmarna.
- Ta tag i banden eller brandfiltens hörn och skydda händerna bakom filten.
- När du är nära brandhärden, sträck händerna rakt fram så att filten bildar ett skydd mot elden och röken.
- Gå så nära härden som möjligt.



- Lägg filten över branden och flytta dig bakåt, lämna alltid kvar filten över brandhärden.
- Fortsätt att släcka med annan utrustning för första släckningsinsats, om det är möjligt.

9.6 NÖDUTRYMNING

Nödutrymning krävs, om inte den första släckningsinsatsen ger resultat. Man kan också bli tvungen att utrymma byggnaden på grund av en kemikalieolycka eller en eventuell spridning av ett giftigt ämne inne i byggnaden. Tryck på närmaste tryckknapp för att utlösa nödutrymningslarmet. När en tryckknapp trycks in går larmet automatiskt vidare till Egentliga Finlands nödcentral. Samtidigt startar automatiska högtalarmeddelanden och byggnadens larmsirener.



Tryckknapp

9.7 BRANDLARMANLÄGGNINGEN LJUDER

Om du hör ett larm från brandlarmanläggningen, gör så här:

Ser du lågor eller känner du röklukt?

- Försök släcka branden med utrustning för första släckningsinsats, om det är möjligt. Utsätt inte dig själv för fara.
- Om den första släckningsinsatsen inte ger resultat, påbörja nödutrymning.

Om du inte ser lågor eller känner röklukt:

- Gå genast ut med eleverna och vidare till samlingsplatsen.

9.8 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN

MEDVETSLÖS PERSON

1. Försök väcka personen, ruska hen i axlarna och tala högt.
2. Om personen inte vaknar, **ring 112**. Sätt på telefonens högtalarfunktion.
3. Försök tillkalla annan personal att komma på plats till exempel genom att ropa.
4. Vänd personen på rygg och kontrollera andningen.
5. Om personen inte andas, öppna luftvägarna genom att böja huvudet bakåt. Ta med ena handen ett grepp under hakan och lyft upp hakan samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen.



6. Om andningen normaliseras, vänd personen i sidoläge. Se till att luftvägarna hålls öppna i sidoläget och att den hjälpbehövande håller sig varm.



7. Om personen inte börjar andas, påbörja återupplivning.

ÅTERUPPLIVNING

1. Lägg personen på rygg på ett stadigt och jämnt underlag (golvet).
2. Öppna luftvägarna och kontrollera andningen. Om personen inte andas:
3. Placera den ena handens handflata mitt på personens bröstben och den andra handen ovanpå den första med fingrarna omlott. Tryck ned bröstbenet 5–6 cm. **Tryck så här 30 gånger.**



4. Öppna luftvägarna (huvudet bakåt). Placera din mun tätt över den hjälpbehövandes mun. Kläm ihop näsan mellan tummen och pekfingret och blås lugnt in luft i lungorna. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. **Blås så här 2 gånger.**



5. Fortsätt återupplivningen med rytmen 30 tryck/2 inblåsningar tills personen börjar andas, professionell räddningspersonal ger dig lov att sluta eller dina krafter tar slut.

FRÄMMANDE FÖREMÅL I LUFTVÄGARNA

1. Böj personens överkropp fram- och nedåt. Ge med handflatan fem snärtiga slag mellan personens skulderblad.



2. Om det främmande föremålet inte lossnar, ring ett nödsamtal till numret 112.
3. Fortsätt sedan med Heimlichmanövern. Ställ dig bakom personen som du hjälper. Knyt din ena hand och placera den på personens mellangärde. Fatta tag med den andra handen runt knytnäven och tryck kraftigt bak- och uppåt. Upprepa vid behov 5 gånger.



4. Om föremålet inte lossnar, växla mellan 5 ryggslag och 5 buktryck. Påbörja hjärt-lungräddning vid behov.

9.9 INRYMNING

Inrymning kan bli nödvändig, om

- det kommer en utomstående hotfull person till lärcentrets område
- en elev/studerande i lärcentret betar sig hotfullt
- det inträffar en olycka i närheten (en stor brand, en kemikalieolycka eller någon annan farlig situation) som kräver inrymning.

9.9.1 AGERANDE VID EXTERN OLYCKA

Hotbilden är en brand med kraftig rökbildning eller en kemikalieolycka i närheten. Befolkningen kan varnas för faran med en allmän farosignal. Att genomföra inrymning och

agera enligt anvisningarna vid fara är det första och i allmänhet tillräckliga sättet att skydda sig.

FÖRSTA ÅTGÄRDER

- Dörrar och fönster stängs.
- Eleverna och personalen går in och stannar där.
- Vid behov kan ventilationen stoppas med en tryckknapp för nödstopp. Tryckknapparna för nödstopp är placerade vid D-ingången i tillbyggnadsdelen och ovanför utlösarcentralen för rökventilation vid B-ingången. Innan ventilationen stoppas ska man kontakta IT-vaktmästaren eller ledande fastighetsskötaren.



Tryckknappar för nödstopp av ventilation vid D-ingången och B-ingången

10 AGERANDE VID KATASTROF

Hotbilden är en olycka i ett kärnkraftverk och den strålrisk som olyckan medför.

Olycksförloppet är relativt långsamt, eftersom det inte finns några kärnkraftverk i närheten. Riskens orsakas av radioaktiva partiklar (stoft) som kan spridas hundratals kilometer från olycksplatsen. Det viktigaste är att förhindra att det radioaktiva stoftet tränger in i luftvägarna eller matsmältningssystemet.

FÖRSTA ÅTGÄRDER

- Alla stannar inomhus.
- Dörrar och fönster stängs och hålls stängda. Ventilationen reduceras eller stängs av helt. Luftbytet ska vara så litet som möjligt, eftersom friskluften inte kan filtreras.
- Situationen följs upp till exempel via radio, television och internet. Strålsäkerhetscentralen (stuk.fi) ger lägesrapporter.
- Den lokala räddningsmyndigheten kan ge anvisningar om skyddsåtgärder inom sitt område.

11 FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR

- Mellan- och rumsdörrarna i byggnaden hålls stängda när det inte pågår någon verksamhet i utrymmena. Denna åtgärd fördröjer i hög grad brandutvecklingen och -spridningen.
- Branddörrarna hålls alltid stängda.
- Utrymningsvägarna används inte för förvaring. Räddningsvägarna blockeras inte av till exempel bilar.
- Det används inte brinnande ljus inne i byggnaden eller marschaller utanför byggnaden.
- Fel eller störningar i elapparater eller husteknik rapporteras omedelbart till IT-vaktmästaren eller ledande fastighetsskötaren.
- Man håller koll på att säkerhetsutrustningen och -anläggningarna är i skick.
- Man ger en grundlig introduktion i användning av maskinerna och utrustningen i utrymmena för teknisk slöjd, skollaboratorierna, klassrummen för huslig ekonomi, utrymmena för bildkonst etc.
- Farliga ämnen förvaras i låsta förvaringsskåp.
- Säkerhetsdatabladerna hålls uppdaterade.
- De som ansvarar för verksamheten kvällstid har fått introduktion i säkerhetsarrangemangen i lärcentret.
- Utomhus tar man hand om halkbekämpningen, håller belysningen i skick och håller områdena rena och välskötta.
- Man ordnar regelbundet, en gång i början av läsåret, säkerhetsrundor för personalen i läroanstaltens lokaler och introducerar personalen i säkerhetsfrågor.

12 AGERANDE I UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN

Huvudprincip: Skolans normala verksamhet hålls i gång så länge som möjligt.

De beredskapsplaner som utarbetats för stadens skolväsende innehåller närmare anvisningar för undantagsförhållanden.